



TECH Wired Mat MT 5.1 Alu1

Manta armada de lana de roca con revestimiento de aluminio

Manta armada de Lana de Roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado y una lámina de aluminio entre la lana y la malla. Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable. La lámina de aluminio entre la lana y la malla hace que esté especialmente diseñada para: • Equipos e instalaciones de interior, dado que la lámina de aluminio podría sustituir al cladding (con condiciones de contorno estables y si no hay ningún requerimiento mecánico) • Centrales eléctricas de carbón, como protección contra el polvo.

Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Icono	Unidades		Valor	Norma				
WS	Absorción de agua a corto plazo		kg/m²		< 1	EN 1609				
MU	Resistencia a la difusión de vapor de agua μ		—		1	EN 14303				
—	Reacción al fuego		Euroclases		A1	EN 13501-1				
DS	Estabilidad dimensional		%		< 1	EN 1604				
ST(+)	Temperatura límite de empleo	—	°C		660	EN 14706				
λ	Conductividad térmica									
	Temp.* (°C)	50	100	150	200	300	400	500	600	650
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,061	0,081	0,106	0,137	0,175	0,195
—	Características de durabilidad									
	El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima declarada.									

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

Presentación


Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m²/bulto	m²/palé	m²/camión
40	6,00	1,00	6,00	90,00	2.340
50	5,00	1,00	5,00	75,00	1.950
60	4,00	1,00	4,00	60,00	1.560
70	4,00	1,00	4,00	60,00	1.560
80	3,00	1,00	3,00	45,00	1.170
100	3,00	1,00	3,00	45,00	1.170
120	2,50	1,00	2,50	37,50	975

Código de designación

MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1. Según Norma EN 14303.

Corrosión de acero

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

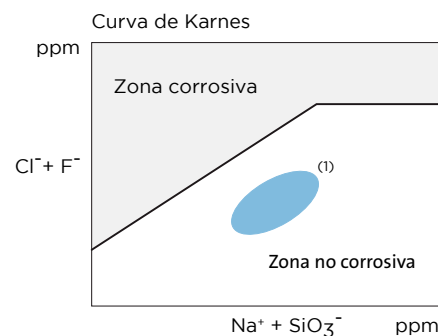

Nota: los análisis químicos de iones realizados según las normas ASTM C-795 y C-871 demuestran que los productos de Lana de Roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero ya que la relación de iones $Fl^- + Cl^-$ respecto a los $Na^+ + SiO_3^{2-}$ se sitúa en la parte inferior de la Curva de Karnes.

(1) Posición de las Lanas Minerales ISOVER.

Certificados



Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es